

Guide d'intervention en situation d'urgence

Instruction

19/12/2024

Registre de contrôle des modifications

ROLE	NOM	FONCTION	DATE
Rédacteur	Majda LAKHAILI	Coordinatrice QSE	19/12/2024
Vérificateur	Jérôme Vérin	Responsable QSSE	19/12/2024

REVISION	DESCRIPTION	DATE
01	Version initiale	22/01/2024
02	Modification de la situation d'urgence Ajout de la situation d'urgence – Inondation	25/03/2024
03	Modification apportée au chapitre 4 (Préciser de consulter les tableaux d'affichage présents dans les bureaux ou les bases de vie au lieu de compléter le tableau)	19/12/2024

Sommaire

Guide d'intervention en situation d'urgence	1
1. Introduction.....	4
2. Documents associés :	4
3. Abréviation :.....	4
4. Numéros d'urgences :.....	4
5. Guide d'intervention en situation d'urgence	5
5.1 SU 1 : Incendie dans les locaux administratifs et sur chantier	5
5.2 SU2 : Accident de travail ou blessure personnelle	6
5.3 SU3 : Déversement accidentel d'un produit chimique	7
5.4 SU4 : Perte de conscience ou vertige lors d'un travail en hauteur	8
5.5 SU5 : Inondation	9

1. Introduction

Ce guide a été développée pour guider rapidement et efficacement les intervenants en cas de situation d'urgence en Santé, Sécurité et Environnement (SSE). Son objectif est de fournir des directives claires et concises pour une réaction immédiate et sécurisée face à des incidents potentiels. En suivant ces étapes, nous visons à minimiser les risques, protéger les personnes et l'environnement, tout en assurant une réponse coordonnée et efficace.

Ce guide complète le registre Incendie qui recense les informations relatives à la sécurité incendie de notre établissement, tout en identifiant les situations d'urgence déterminées lors de l'analyse du cycle de vie (ACV), incluant :

- SU1 : Incendies
- SU2 : Accidents du travail ou blessure personnelle
- SU3 : Déversement accidentel d'un produit chimique
- SU4 : Perte de conscience ou vertige lors de travaux en hauteur
- SU5 : Inondation

2. Documents associés :

- HLXFR-M2-FOR-001E Registre de sécurité Incendie
- HLXFR-M2-FOR-003 Analyse environnementale et ACV

3. Abréviation :

- ACV : Analyse du cycle de vie
- FDS : Fiches de Données de Sécurité
- QSE : Qualité, Sécurité et Environnement
- SU : Situation d'urgence
- SSE : Santé, Sécurité et Environnement

4. Numéros d'urgences :

(Consulter les tableaux d'affichage présents dans les bureaux ou les bases de vie)

Personne ou service	N° de téléphone	Adresse
Sapeurs – Pompiers	18	
SAMU	15	
Urgence Médicales	112	
Police	17	
Centre Antipoison	0800 59 59 59	

5. Guide d'intervention en situation d'urgence

5.1 SU 1 : Incendie dans les locaux administratifs et sur chantier

L'extinction efficace d'un incendie dépend souvent des actions immédiates des employés présents au début de l'incident. Les personnes formées à la lutte contre les incendies ne sont pas les seules capables de sauver des biens et des équipements. Toute personne agissante rapidement et de manière réfléchie peut contribuer à maintenir l'incendie sous contrôle jusqu'à l'arrivée de l'aide qualifiée.

ETAPES	ACTEUR	RESSOURCES REQUISES
<pre> graph TD A([Départ du feu]) --> B[Si c'est un petit feu, essayez de l'éteindre avec les moyens disponibles (extincteurs ou sable), sans prendre de risques inutiles.] B --> C[En cas d'explosion entendue, jetez-vous au sol et protégez votre tête avec vos bras.] C --> D[Lorsqu'une fumée est détectée, protégez votre bouche et votre nez avec un tissu. Marchez en vous baissant car il y a moins de fumée près du sol.] D --> E[Activez l'alarme et/ou alertez les Moyens Internes d'Urgence, qui fourniront l'assistance appropriée en cas d'accident.] E --> F[Si aucun Moyen Interne d'Urgence n'est disponible et si nécessaire, les sapeurs de pompiers] F --> G[Signalez immédiatement le chef de chantier et le conducteurs travaux] </pre> Départ du feu Si c'est un petit feu, essayez de l'éteindre avec les moyens disponibles (extincteurs ou sable), sans prendre de risques inutiles. En cas d'explosion entendue, jetez-vous au sol et protégez votre tête avec vos bras. Lorsqu'une fumée est détectée, protégez votre bouche et votre nez avec un tissu. Marchez en vous baissant car il y a moins de fumée près du sol. Activez l'alarme et/ou alertez les Moyens Internes d'Urgence, qui fourniront l'assistance appropriée en cas d'accident. Si aucun Moyen Interne d'Urgence n'est disponible et si nécessaire, les sapeurs de pompiers Signalez immédiatement le chef de chantier et le conducteurs travaux	1^{er} témoin Personnel ayant reçu une formation sur l'utilisation des extincteurs Tous le monde Personnel ayant reçu une formation sur l'utilisation des extincteurs les sapeurs de pompiers	Formation d'utilisation des extincteurs Extincteurs Extincteurs Equipement d'intervention

Documents associés : HLXFR-M2-FOR-001E Registre de sécurité Incendie

5.2 SU2 : Accident de travail ou blessure personnelle


La survie de la victime d'un accident du travail dépend souvent de l'assistance immédiate de ses collègues. Non seulement les personnes formées aux premiers secours peuvent sauver des vies dans ces circonstances, mais toute personne assistant à un accident peut, en agissant rapidement mais sans précipitation, contribuer à maintenir la victime en vie jusqu'à l'arrivée de l'aide qualifiée.

ETAPES	ACTEUR	RESSOURCES REQUISES
Accident du travail ou blessure personnelle ↓ Vérifiez si les conditions de sécurité sont réunies pour vous permettre d'assister la victime. ↓ PROTÉGEZ-VOUS & PROTÉGEZ LA VICTIME ↓ Gardez la victime calme. ↓ Ne touchez pas la victime et ne laissez personne la toucher, ne lui donnez rien à boire. ↓ Alerter les secouristes qui fourniront l'assistance appropriée en cas d'accident. ↓ Si aucun Moyen Interne d'Urgence n'est disponible et si nécessaire, alertez les Urgences. ↓ Signalez immédiatement le conducteur travaux	Victime 1^{er} témoin 1^{er} témoin Le secouriste Le secouriste Manager de la victime	Liste des secouristes Formation Sauvetage et secourisme au travail 

Guide d'intervention en situation d'urgence

5.3 SU3 : Déversement accidentel d'un produit chimique

Un déversement de produits chimiques peut survenir sur un chantier ou lors d'un transport ou d'un stockage incorrect. Le Guide d'Intervention vise à fournir des informations cruciales pour permettre une assistance rapide et adéquate en cas de déversement de produits chimiques sur le site.

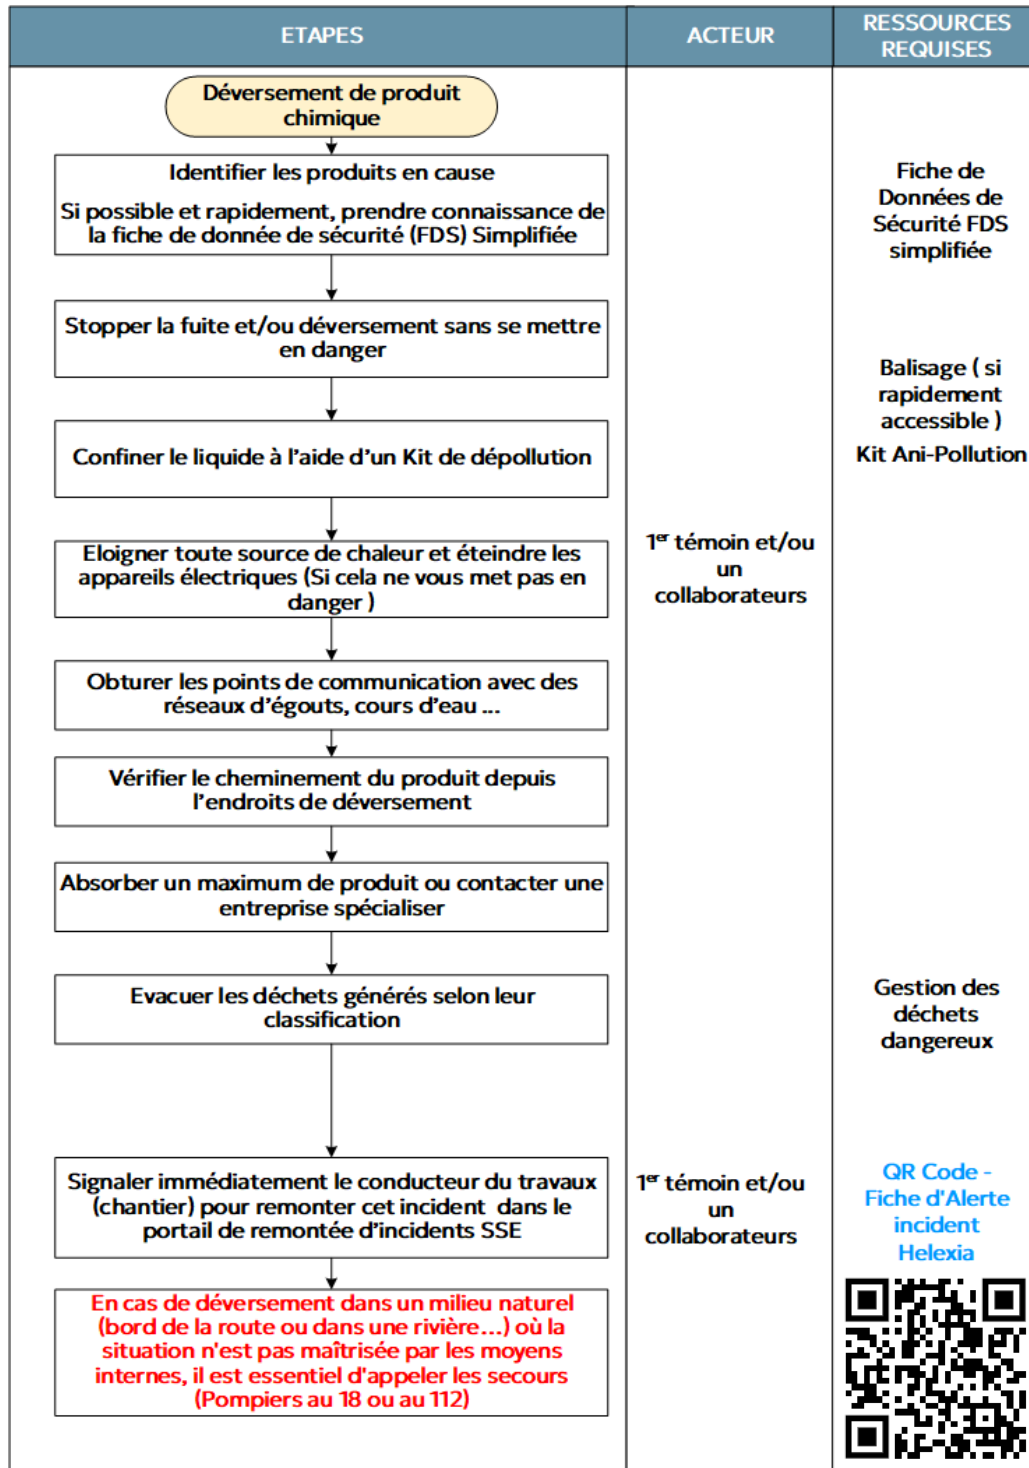

Documents associés : HLXFR-M2-FOR-001E Registre de sécurité Incendie

Guide d'intervention en situation d'urgence

5.4 SU4 : Perte de conscience ou vertige lors d'un travail en hauteur

Lors des travaux en hauteur (Escalier, passerelle, échafaudage,) l'ouvrier perdant sa conscience présente une situation d'urgence pour son évacuation vers un lieu sans risque. Le Guide d'Intervention vise à rappeler les pour permettre une assistance rapide et adéquate en cas de déversement de produits chimiques sur le site.

ETAPES	ACTEUR	RESSOURCES REQUISES
Perte de conscience d'un employé suite à un travail en hauteur ↓ Interdire l'accès à la zone à risque ↓ Alerter le secouriste puis alerter l'ambulance et le conducteur travaux ↓ Se munir d'un harnais antichute ↓ Une fois à côté de la victime : Il faut examiner son état, la rassurer ↓ Annuler le stop-chute de la victime et en laissant le sien activé ↓ Faire descendre/ monter la victime en la serrant contre son corps ↓ Appliquer les gestes de premier secours ↓ Ramener la victime à l'hôpital le plus proche	1^{er} témoin Le secouriste Le secouriste Le secouriste Le secouriste Le secouriste Le secouriste Le secouriste Le secouriste	Balisage (si rapidement accessible) Liste des secouristes Liste des numéros d'urgence Formation et sensibilisation Sauvetage et secourisme au travail 

Guide d'intervention en situation d'urgence

5.5 SU5 : Inondation

Les scénarios possibles de fuite d'eau ou d'inondation sont associés à des déficiences de drainage en cas de fortes pluies et/ou à la rupture de réservoirs de stockage ou d'installations de plomberie.

ETAPES	ACTEUR	RESSOURCES REQUISES
Inondation ↓ Vérifier si les conditions de sécurité sont réunies pour effectuer les travaux ↓ Retirer tout équipement susceptible d'être affecté par l'eau. Si cela n'est pas possible et que certains équipements sont électriques, assurer de couper l'alimentation électrique ↓ Enlever les substances ou préparations dangereuses du site, en évitant la production de déchets dangereux et d'eau contaminée ↓ En cas de fortes pluies, identifier rapidement la cause de l'inondation et prendre les mesures nécessaires pour dégager les gouttières, les canalisations d'eau, et autres ↓ En cas de rupture de canalisations, couper immédiatement l'eau, identifier la cause et procéder à la réparation ↓ Activer l'alarme et/ou alerter les Moyens Internes d'Urgence, qui fourniront l'assistance appropriée en cas d'accident ↓ Si aucun Moyen Interne d'Urgence n'est disponible et si nécessaire, alerter les secours externes ↓ Signaler immédiatement au conducteur travaux ou chef de projet d'Helexia	Chef de chantier Employés Désignés Employés Désignés Employés Désignés Employés Désignés Chef de chantier Chef de chantier Chef de chantier	Liste des numéros d'urgence 